

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Paśle Paśle 8
Tel. (074) 84 23 280
NIP 606-006-49-24

Wrocław, dnia *22.01.2018* r.

Opinia Nr 008306

z przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
w budynku przy ul. *Współwycieczki 284/6 Wrocław*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *MFB Sp. z o.o.*
BOK Podgórze.

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *piece + went.*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód kominowy w d. o wym. 50x50cm
może być przeznaczony do podłączenia:
- pieca grawitacyjnego w kuchni
- pieca grawitacyjnego w pokoju
Wentylacja wyrównoważająca o średn 150mm w okolicy
funkcyjnej - ciąg mechaniczny
- lub pieca CO na paliwo stałe

Alternatywnie:

Kocioł gazowy z went. kominową specjalną
połączeń do wentylacyjnej utrudnionej powietrno-
specjalnego zgodne z wymogami producenta

Inne uwagi: *Nawiew powietrza mechaniczny.*

Kontroli dokonał: *D. Szwed*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: *BOK - Podgórze*

1 egz. dla RZK *Wrocław*

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na miejscu.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Andrzej Szwed
Andrzej Szwed

Opis 08300

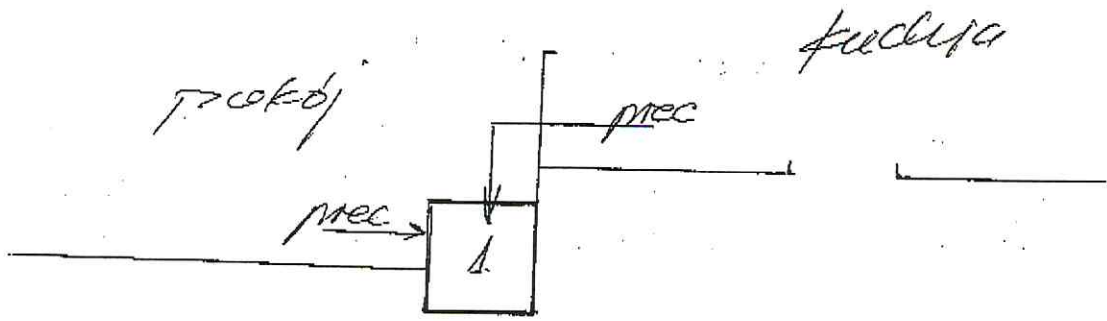

L 50x50cm

			stopa-
P 10	V 10		Ip
P 6	V 6		Ip
			parten - mezy funkcja

MISTRZ KOMINIARSKI

G...
Dartel Stara